



VANNKUM I VEG/GATE

Utførelse av
kumtøpp kfr. tegn. TK-H 10

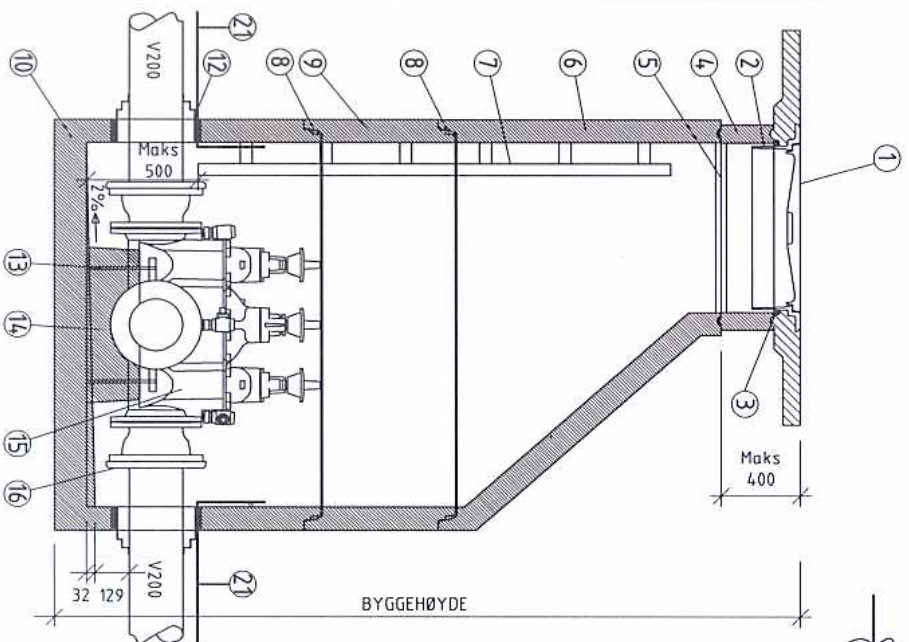

Kumner skal tilfredsstille kravene til NS 3125

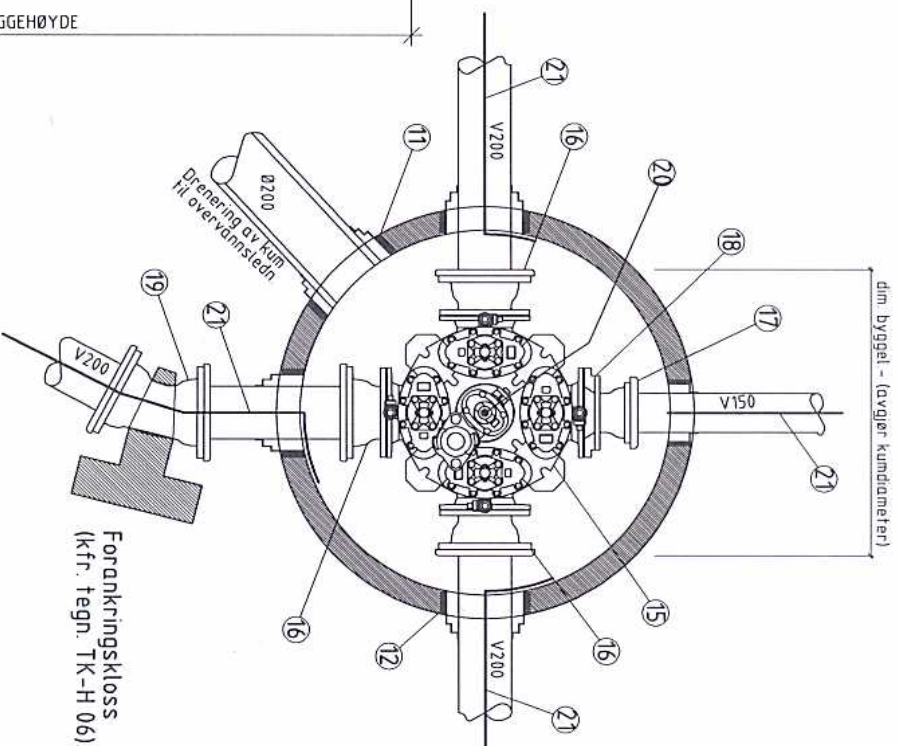

Forankringskloss
(kfr. tegn. TK-H 06).

MATERIELLISTE

POS	BESKRIVELSE	DMT/TYPE	BYGGEH	ANT
		mm	mm	stk
1	Løkk NS1992 GJS, selvdøsende, pakning, tette spætt hull	Ø650	0	1
2	Ramme NS 1990 GJS med spalter	Ø650	100	1
3	CS-størring	Ø650	100	1
4	Justering av plast, integrert stråttekant	Ø650	0	1
5	AS-størring m/Novalastikk paken	Ø650	1000	1
6	Kjegle	Ø1600	1000	1
7	Stige (H=Kumhøyde)	Alustar	1	1
8	Glødepakning	F116	500	1
9	Ring	Ø1600	1000	1
10	Ring, bunn med innstøpt seigjern konsoll	Ø1600	1000	1
TOTAL BYGGEHØYDE				2700

ARMATURLISTE	BYGGEH
	mm
11 Pakning for betongrør	F910/AR DN200
12 Combipakning	F911
13 Festebolter for armatur	SIS 234.3
14. Konsoll i seigjern innstøpt	DN200
15 Ventikryss m/service ventiler og nekketopp	200/200
16 Tyton flensmuffe - duktilt	DN200
17 Tyton flensmuffe - duktilt	DN200
18 Reduksjonsflens	DN200/150
19 Muffebønd, Tyton 11- 45	DN200
20 Evt brannventil stengbar type med nekketopp	
21 Pallebønd, festes til vegg	Plast, stålkjerne

NB! FLENSEDELER BENYTTES DER DET IKKE ER BEHOV FOR
ALLE SLUSENE I KOMBIARMATURER OG FOR DIM >300MM

B	Kundene	890	91200
B	Tegning og konstruksjon	890	301008
Rev	Tillegg - revisjon	890	301008
VANNKUM D=1600 MM			
(Kfr. tegn. TK-G 01)			
NORPTEGNING			
TRONDHEIM KOMMUNE			
Tegning: TK-H 08			
Rev: B			